

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nabywca; Gmina Gawłuszowice 39-307 Gawłuszowice 5a NIP: 817-19-86-176

Odbiorca ; Urząd Gminy Gawłuszowice 39-307 Gawłuszowice 5a

(nazwa i adres zamawiającego)

zaprasza do złożenia oferty na¹; **sprzedaż fontanny dynamicznej**

Termin realizacji przedmiotu zamówienia²- **30 czerwca 2017 r.**

Przedmiotem zamówienia jest ; **zakup fontanny dynamicznej (rysunek w załączeniu)**

parametry techniczne minimalne ; średnica/wysokość – 2300/350 mm , zasilanie- 230V/3500 W, ilość dysz –83, ilość lamp – 38, ilość pomp- 6, max. wysokość obrazu wodnego- 3m, minimalna głębokość zbiornika 300mm.

Opis – kompletne kompaktowe urządzenie typu Plug&Play przeznaczone do instalowania w zbiornikach wewnątrz i na zewnątrz budynków , podłączane do źródła zasilania pobierające wodę ze zbiornika, składające się z zespołu fontanny(3 koncentrycznie kołowo rozmieszczonych dysz z zamontowanymi pompami zanurzeniowymi oraz lampami LED o zmiennych barwach) oraz sterownika (umożliwiającego połączenie muzyki z dynamiką obrazu wodnego, z przygotowanymi kilkunastoma programami oraz odtwarzaczem DVD). Sterownik montowany poza niecką fontanny.

Oferty należy składać w siedzibie³ Urzędu Gminy Gawłuszowice (adres jak wyżej) w pokoju nr 14 w terminie do dnia **31.03.2017r. do godz. 12.00** lub elektronicznie na adres sekretariat@gawluszowice.pl . Oferta powinna zawierać; cenę netto i brutto za całe urządzenie, termin dostawy, długość okresu gwarancji wraz z warunkami. Do oferty należy dołączyć ; rysunek lub zdjęcie zestawu, opis urządzeń i sposobu montażu, krótką prezentację film lub zdjęcia.

Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia udzieli⁴ Wiktor Kowalik tel; 177744282

WOJCI GMINY
Gawłuszowice
Jan Nowak

Załącznik nr 2



¹ Należy podać nazwę przedmiotu zamówienia nadaną przez pracownika

² Można nie podawać terminu realizacji, ale wówczas w dalszej treści zapytania należy zobowiązać Wykonawcę do zaofiarowania terminu realizacji.

³ Adres siedziby zamawiającego

⁴ Należy podać imię i nazwisko, stanowisko służbowe oraz nr telefonu

max. water level

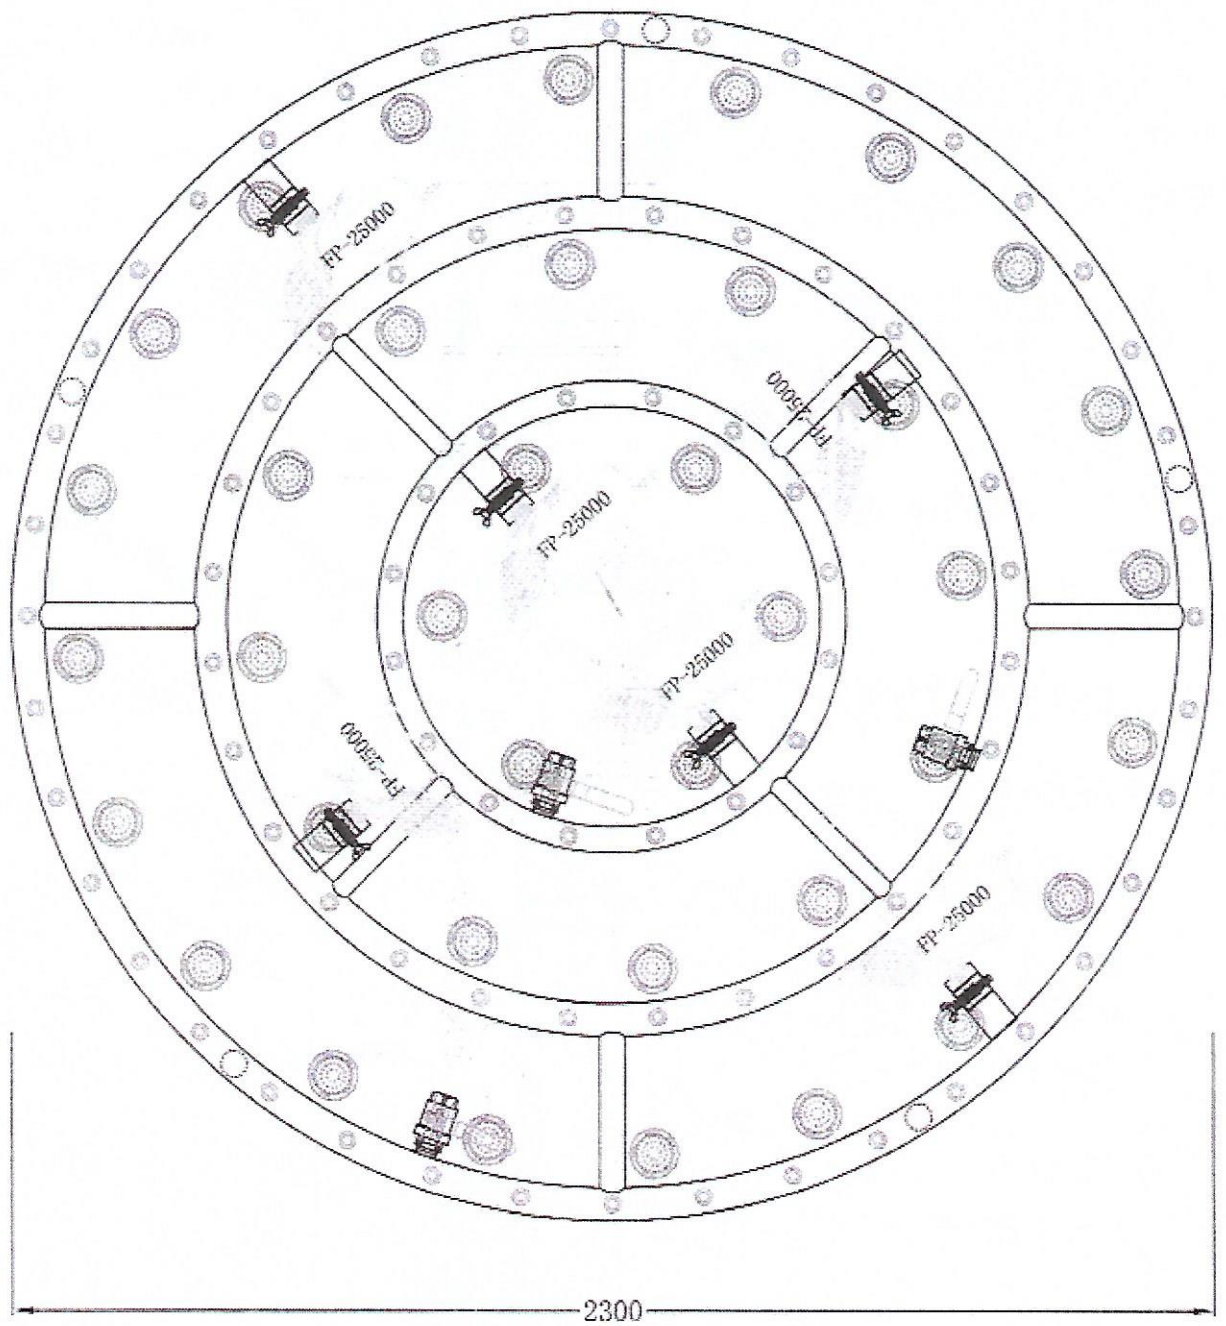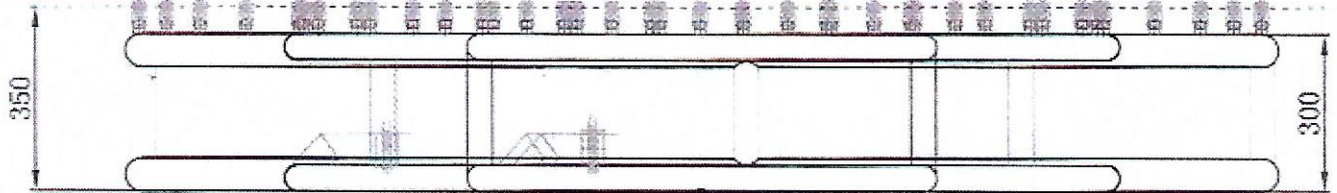

installation diagram